



Part. 1: Nodo di estremità di parete

SEZ. ORIZZONTALE

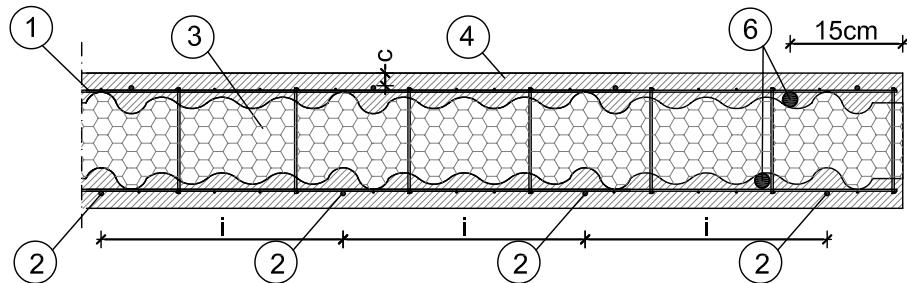


N.B. : Ferri di ripresa delle riquadrature posizionati
a 15cm dall'estremità del pannello

Lo spessore s è da intendersi come in figura

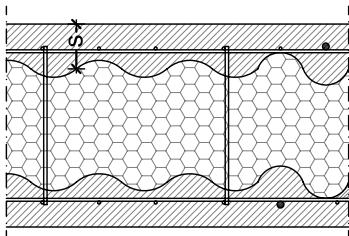

SEZIONE VERTICALE

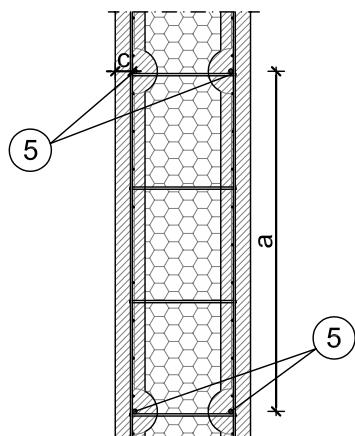

LEGENDA

- ① Rete diffusa Ø2.5 passo 50x50mm in acciaio zincato avente funzione non strutturale
- ② Ferri verticali Ø6 B450C, con funzione strutturale, posizionati in stabilimento
- ③ Lastra in EPS, conforme a EN 13163
- ④ Calcestruzzo (spessore medio almeno pari a 4 cm)
- ⑤ Ferri orizzontali B450C posizionati in opera
- ⑥ Catene verticali 1+1Ø12, L= Hinterpiano+120 cm
- s Spessore medio di una singola "crosta" (≥ 4 cm)
- c Copriferro
- i interasse fra i ferri verticali
- a interasse fra i ferri orizzontali